
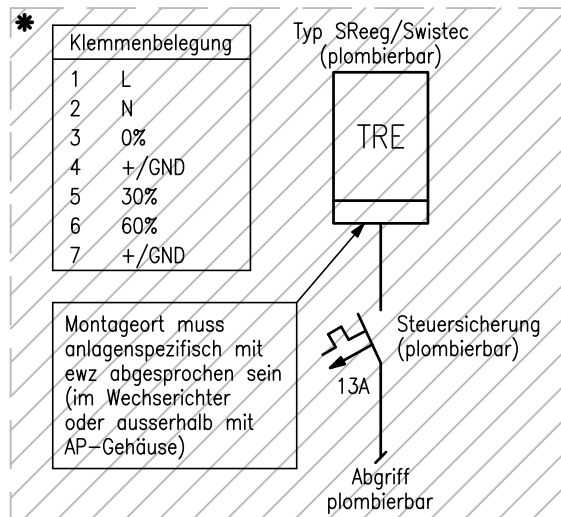





EEA/Speicher > 3.7kVA

Im Wechselrichter integrierter NA-Schutz mit Kuppelschalter

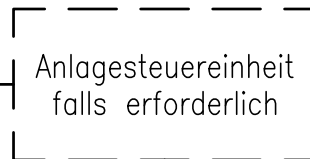

* Variante Hutschienenempfänger (0/30/60%) und nur in Absprache mit ewz erlaubt

Leitung 4-adrig (Querschnitt gemäss System der Anlage)

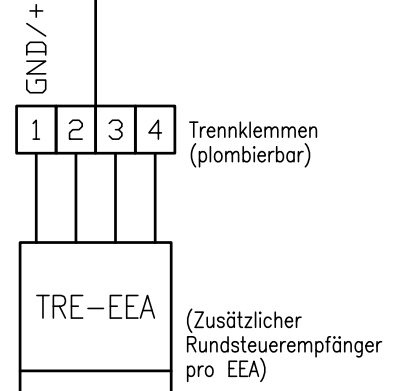

Legende Nennleistungsregelung	
1	+ / GND
2	0%
3	30%
4	60%

Status Finale Freigabe	Änd. Index		Gezeichnet	03.07.2026	EWZKNED	Anzahl Blatt	Blatt Nr.		Massstab
	Ersatz für		Ursprung			1	1		
	ewz-Normen					Standardzeichnung			
	EEA u. Speicher > 3.7kVA					Dokument	1576276		
						Zuständigkeit fachlich NNIB 03.07.2026 EWZDRJ			
Mittelbünden					Zeichnungs-Nr.			Änd. Index	
					VS 0115				